


1. 平成30年度項目別CO2排出量集計

2018年度 施設名	燃料の使用						電気の使用	合計	
	ガソリン	灯油	軽油	A重油	LPガス	都市ガス	東北電力		
ごみ処分場	-	1.9	0.4	-	-	-	1.2	3.6	0.1%
ひだまり苑	4.1	0.2	4.4	-	2.3	-	748.5	759.7	15.3%
ふれあい健康館	2.0	126.3	-	-	-	0.2	45.3	173.9	3.5%
ホテルサンルーラル大湊	22.1	630.8	37.8	-	16.5	11.3	679.2	1397.7	28.1%
ポルダール湯の湯	7.5	940.4	10.3	-	-	26.9	381.4	1366.6	27.5%
下水処理場	0.6	0.9	-	-	-	-	27.2	28.7	0.6%
干拓博物館	-	89.6	-	-	-	-	84.0	173.6	3.5%
給食センター	-	-	-	-	-	5.2	6.9	12.1	0.2%
公民館	-	12.9	-	-	-	0.2	22.0	35.1	0.7%
産直センター湯の店	7.0	2.3	4.7	-	-	41.6	159.7	215.2	4.3%
小学校	-	-	-	-	-	50.1	101.5	151.6	3.1%
浄水場	3.3	4.6	-	-	-	-	66.8	74.7	1.5%
診療所	0.3	29.2	-	-	-	0.1	9.1	38.7	0.8%
村民センター	-	-	-	18.9	-	0.7	31.1	50.7	1.0%
体育館	0.6	5.3	0.1	21.6	-	0.1	48.7	76.3	1.5%
中学校	-	-	-	-	-	50.1	101.5	151.6	3.1%
認定こども園	-	-	-	-	-	5.2	105.7	111.0	2.2%
保健センター	-	9.9	-	-	-	0.1	8.3	18.3	0.4%
役場庁舎	8.3	45.0	1.3	-	-	0.6	72.4	127.7	2.6%
合計	55.8	1899.6	59.1	40.5	18.9	192.6	2700.4	4966.7	100%
	1.1%	38.2%	1.2%	0.8%	0.4%	3.9%	54.4%	100%	

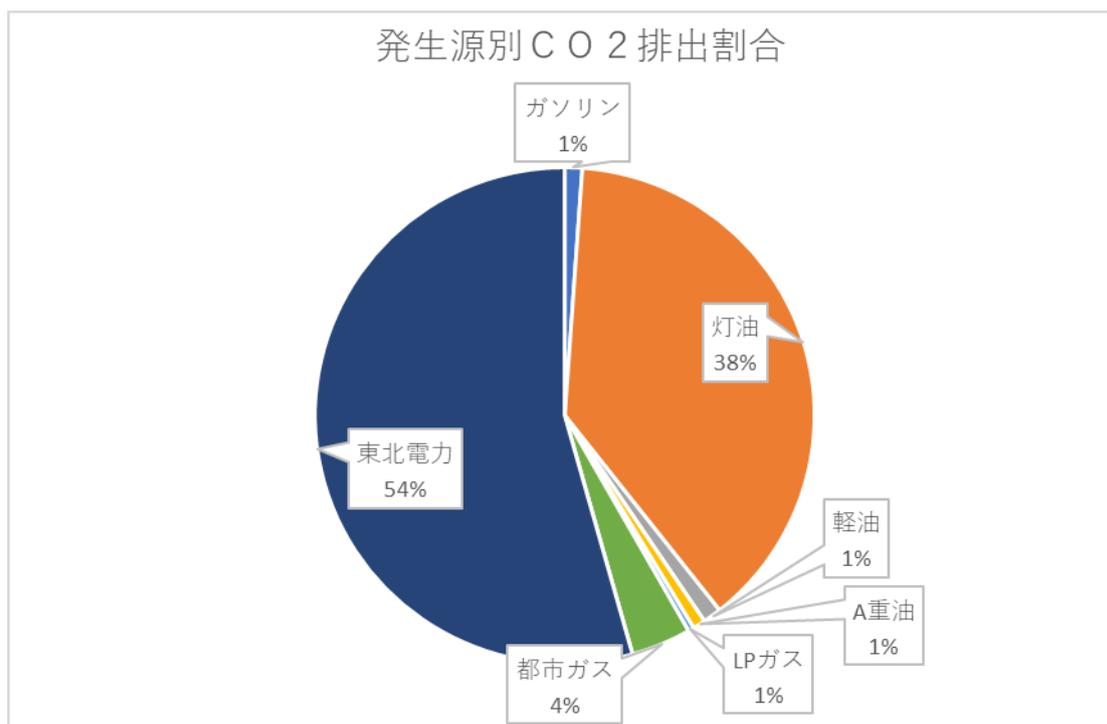

2. 施設別CO2発生量の変化

施設名	基準値 (t-CO2)	H30実績(t-CO2)	基準年度比	
			削減量 (t-CO2)	削減率 (%)
ごみ処分場	5.4	3.6	△ 1.8	△ 33.4
ひだまり苑	813.6	759.7	△ 54.0	△ 6.6
ふれあい健康館	179.1	173.9	△ 5.2	△ 2.9
ホテルサンルーラル大潟	1378.8	1397.7	19.0	1.4
ポルター湯の湯	1230.4	1366.6	136.1	11.1
下水処理場	30.6	28.7	△ 2.0	△ 6.4
干拓博物館	224.4	173.6	△ 50.8	△ 22.6
給食センター	13.4	12.1	△ 1.3	△ 9.7
公民館	37.0	35.1	△ 1.9	△ 5.2
産直センター湯の店	187.2	215.2	28.0	15.0
小学校	153.9	151.6	△ 2.3	△ 1.5
浄水場	75.5	74.7	△ 0.8	△ 1.1
診療所	41.8	38.7	△ 3.1	△ 7.5
村民センター	49.5	50.7	1.2	2.5
体育館	76.7	76.3	△ 0.4	△ 0.5
中学校	153.9	151.6	△ 2.3	△ 1.5
認定こども園	83.3	111.0	27.7	33.2
保健センター	18.6	18.3	△ 0.3	△ 1.8
役場庁舎	145.3	127.7	△ 17.6	△ 12.1
合計	4898.7	4966.7	68.0	1.4

